

PROJETO ELÉTRICO QUADRO COMANDO RESFRIADOR CMS

Projeto Elétrico

CHAPECÓ-SC

DR TECH





PROJETO ELÉTRICO QUADRO COMANDO RESFRIADOR CMS

Características Elétricas

Tensao de Rede: _____ 24VCC
Tensao de Comando: _____ 24VCC
Frequencia: _____ 60HZ
Potencia Maxima: _____
Corrente Maxima: _____

COMISSIONAMENTO
04/06/14
VISTO:.....
FÁBIO

CERTIFICADO
04/06/14
VISTO:.....
FÁBIO

1

2

3

4

5

6


7

8



9

A

40



13A4 13A4 13A4 13A4 13A4 13A4 13A4 13A4 13A4 13A4

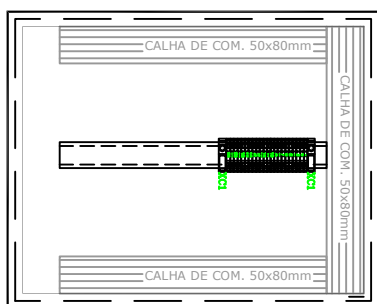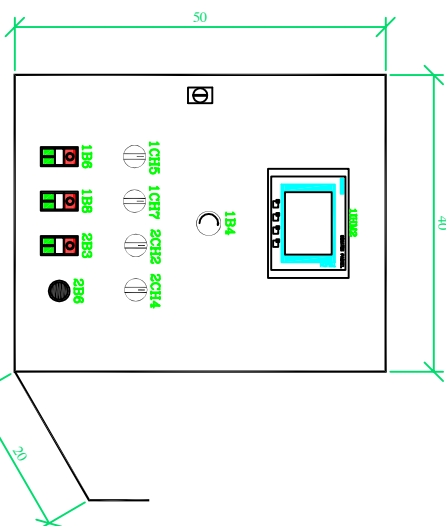

A

B

C

D

E

F

05/04/2016 09:03

automazoom

Soluções Elétricas

WWW.AUTOMAZOOM.COM.BR

CLIENTE:

DR TECH - CHAPECÓ - SC

OBRA:

QUADRO ELÉTRICO RESFRIADOR CMS

CONTEÚDO:

LAYOUT DO PAINEL

DATA DO PROJETO:

04/06/14

COD. PROJETO:

14/2014

ESCALA:

S/E

DESENHO:

FÁBIO

ARQUIVO:


DRT01

RESP:


FÁBIO

FOLHAS:

1 / 1

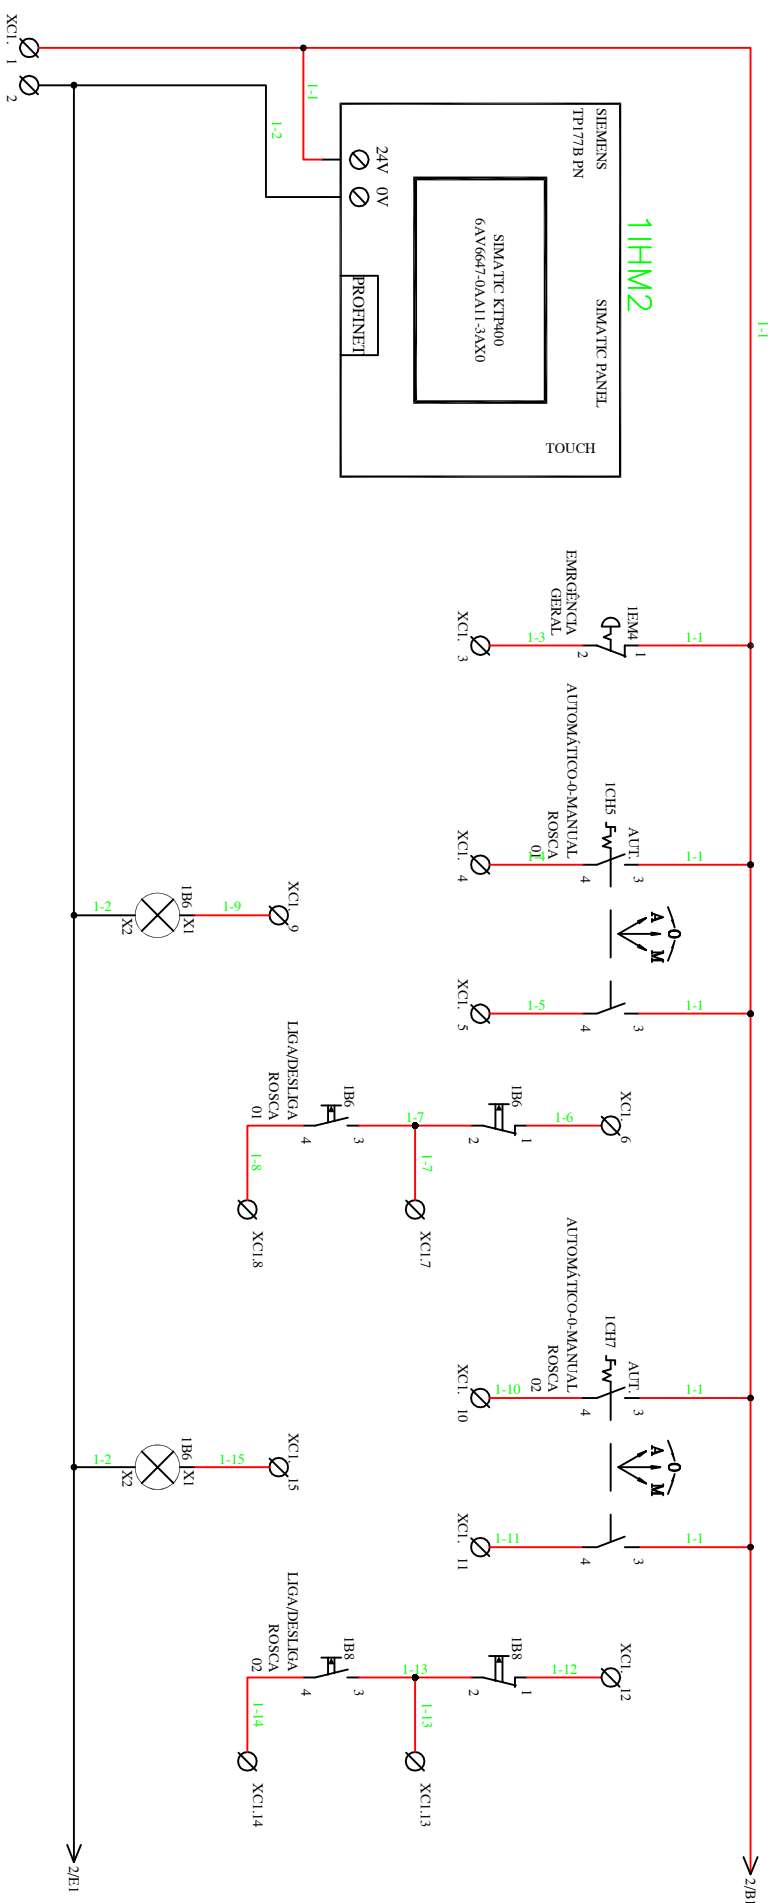

05/04/2016 09:03

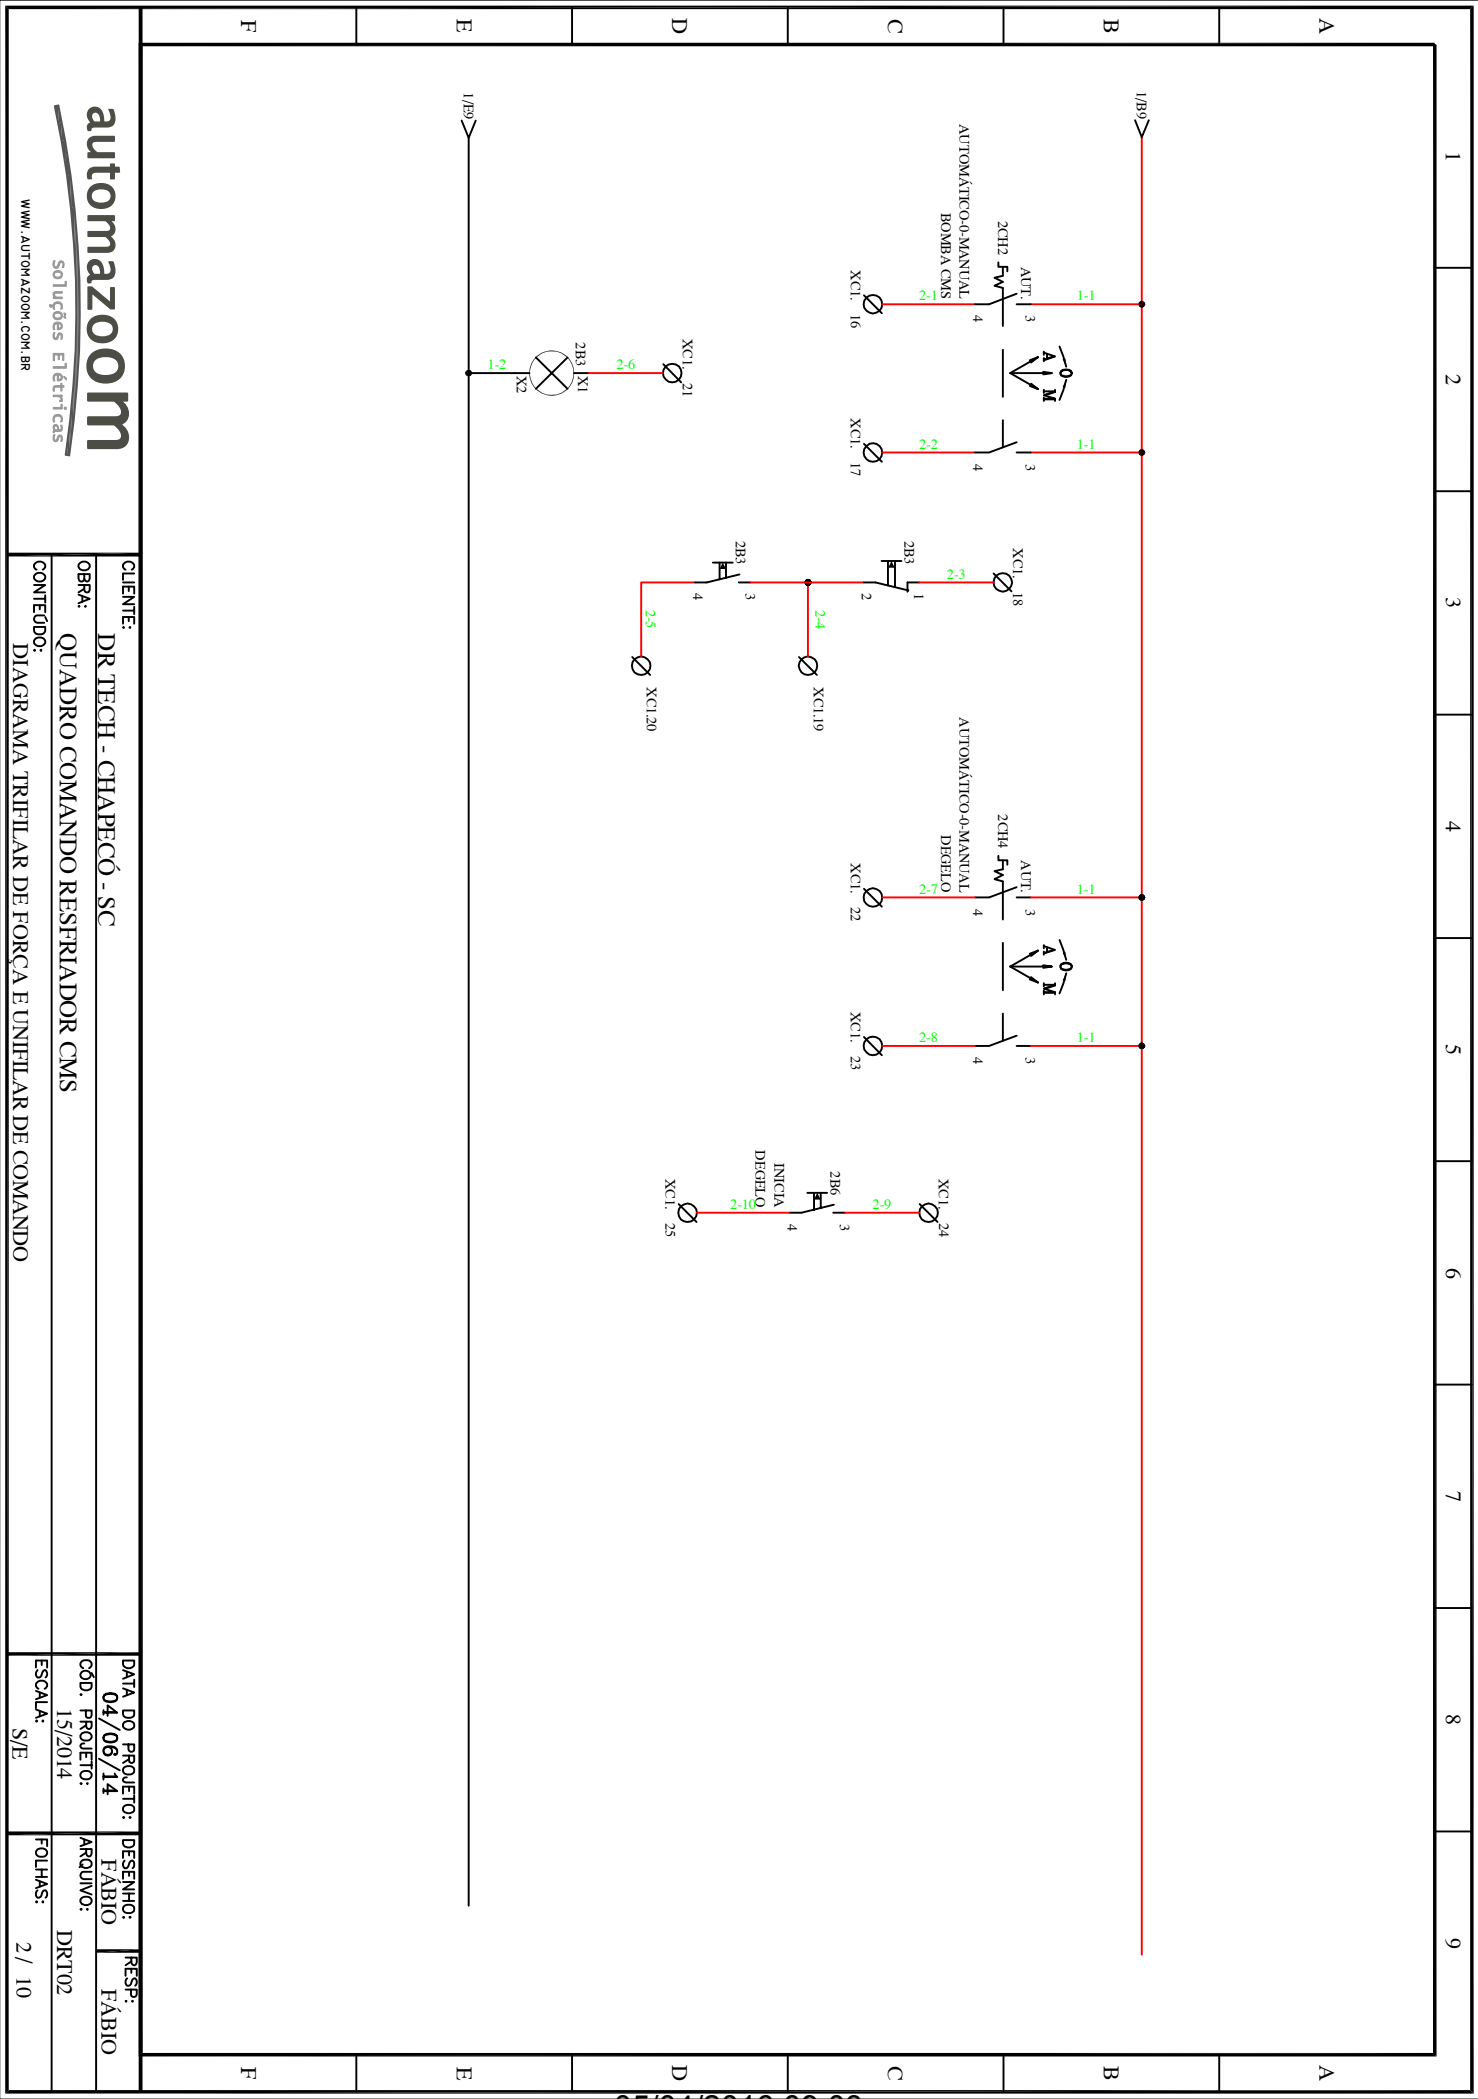

DATA DA CRIAÇÃO: 04/06/14

LISTA DE PLAQUETAS

HORA : 21:54:21

1		2		3		4		5		6		7		8		9			
DATA DA CRIAÇÃO:04/06/14																LISTA DE PLAQUETAS		HORA : 21:54:21	
ITEM		TAG		TAMANHO		DESCRIÇÃO PLACAS		ITEM		TAG		TAMANHO		DESCRIÇÃO PLACAS					
A																			
1		1B4		49x15mm		EMRGÊNCIA GERAL													
2		1B6		49x15mm		LIGA/DESLIGA ROSCA 01													
3		1B8		49x15mm		LIGA/DESLIGA ROSCA 02													
4		1CH5		49x15mm		AUTOMÁTICO-0-MANUAL ROSCA 01													
5		1CH7		49x15mm		AUTOMÁTICO-0-MANUAL ROSCA 02													
6		2B6		49x15mm		INICIA DEGELO													
7		2CH2		49x15mm		AUTOMÁTICO-0-MANUAL BOMBA CMS													
8		2CH4		49x15mm		AUTOMÁTICO-0-MANUAL DEGELO													
E																			
F																			

automazoom

Soluções Elétricas

WWW.AUTOMAZOOM.COM.BR

CLIENTE: DR TECH - CHAPECÓ - SC

OBRA: QUADRO ELÉTRICO RESFRIADOR CMS

CONTEÚDO: LISTA DE PLAQUETAS

DATA DO PROJETO: 04/06/14

COD. PROJETO: 15/2014

ESCALA: S/E

DESENHO: FÁBIO

ARQUIVO: DRT02

FOLHAS: 1 / 1

ATENÇÃO!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS

FABRICAÇÃO	TRANSPORTE/INSTALAÇÃO	OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO
MONTAGEM CONFORME NORMAS ABNT EM VIGOR. APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME RESPECTIVAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. OS DISJUNTORES DE MAIOR PORTE, E OS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, COMO INVERSORES E SOFTSTARTS, QUANDO HOVEREM DEVERÃO TER SUAS CARÇAÇAS LIGADAS À BARRA DE TERRA.	ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER MANUSEADO E TRANSPORTADO COM O MÁXIMO CUIDADO, EVITANDO-SE QUEDAS, UMIDADE E TEMPERATURAS ELEVADAS. CASO CONTRÁRIO O EQUIPAMENTO PODERÁ SOFRER DANOS. APÓS O MANUSEIO DE TRANSPORTE E ANTES DA ENERGIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VERIFIQUE OS PONTOS DE CONEXÕES ELÉTRICAS E FIXAÇÕES MECÂNICAS, DEVENDO ESTES SEREM REAPERTADOS.	ESTE É UM EQUIP. DE CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHAS DE OPERAÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO PODEM CAUSAR DANOS À PESSOAS, MÁQUINAS OU PROCESSOS. É IMPRESCINDÍVEL A LETURA COMPLETA DOS PROJETOS, COM O EQUIPAMENTO DESLIGADO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL. EM CASO DE MANUTENÇÃO OU MANUSEIO, TRABALHE COM O EQUIPAMENTO DESLIGADO PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI TENSÕES LETAIS. NECESSÁRIO INSPEÇÃO PERIÓDICA DO ESTADO DOS FUSÍVEIS, CAPACITORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS, QUANDO HOVEREM.

automazoom
soluções elétricas

WWW.AUTOMAZOOM.COM.BR

