

PROJETO ELÉTRICO
PREFEITURA DE ARVOREDO

Projeto Elétrico

ARVOREDO - SC

IHD - SOLUÇÕES AMBIENTAIS









PROJETO ELÉTRICO PREFEITURA DE ARVOREDO

Características Elétricas

Tensao de Rede:	380/220VCA
Tensao de Comando:	24VCC
Frequencia:	60HZ
Potencia Maxima:	46,3KW
Corrente Maxima:	80A



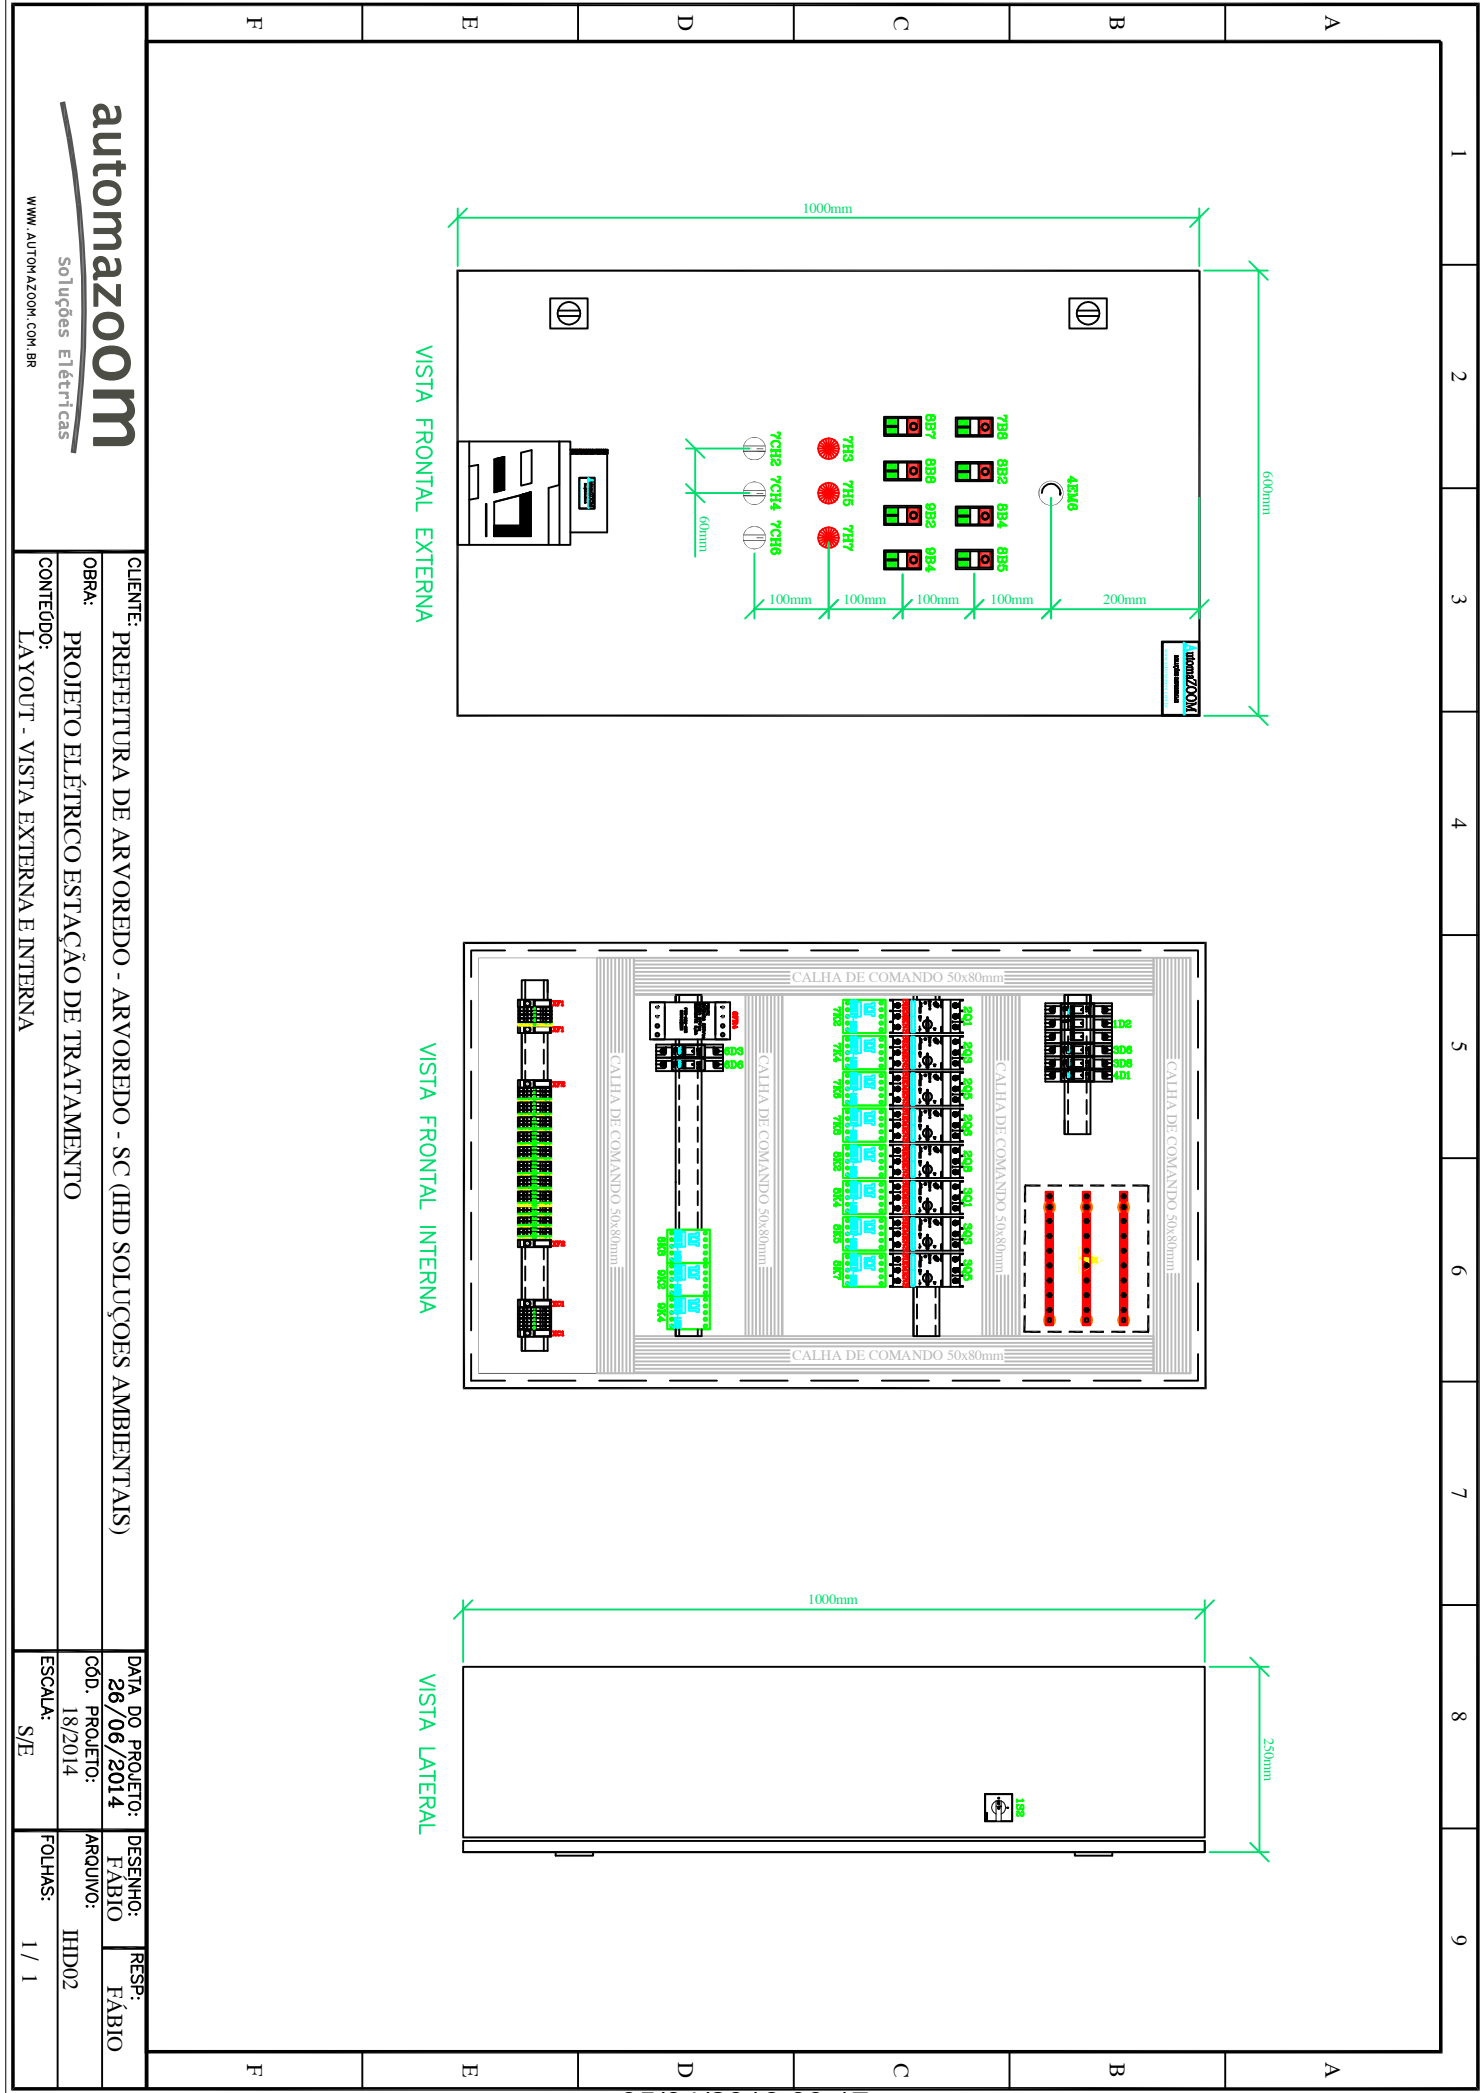

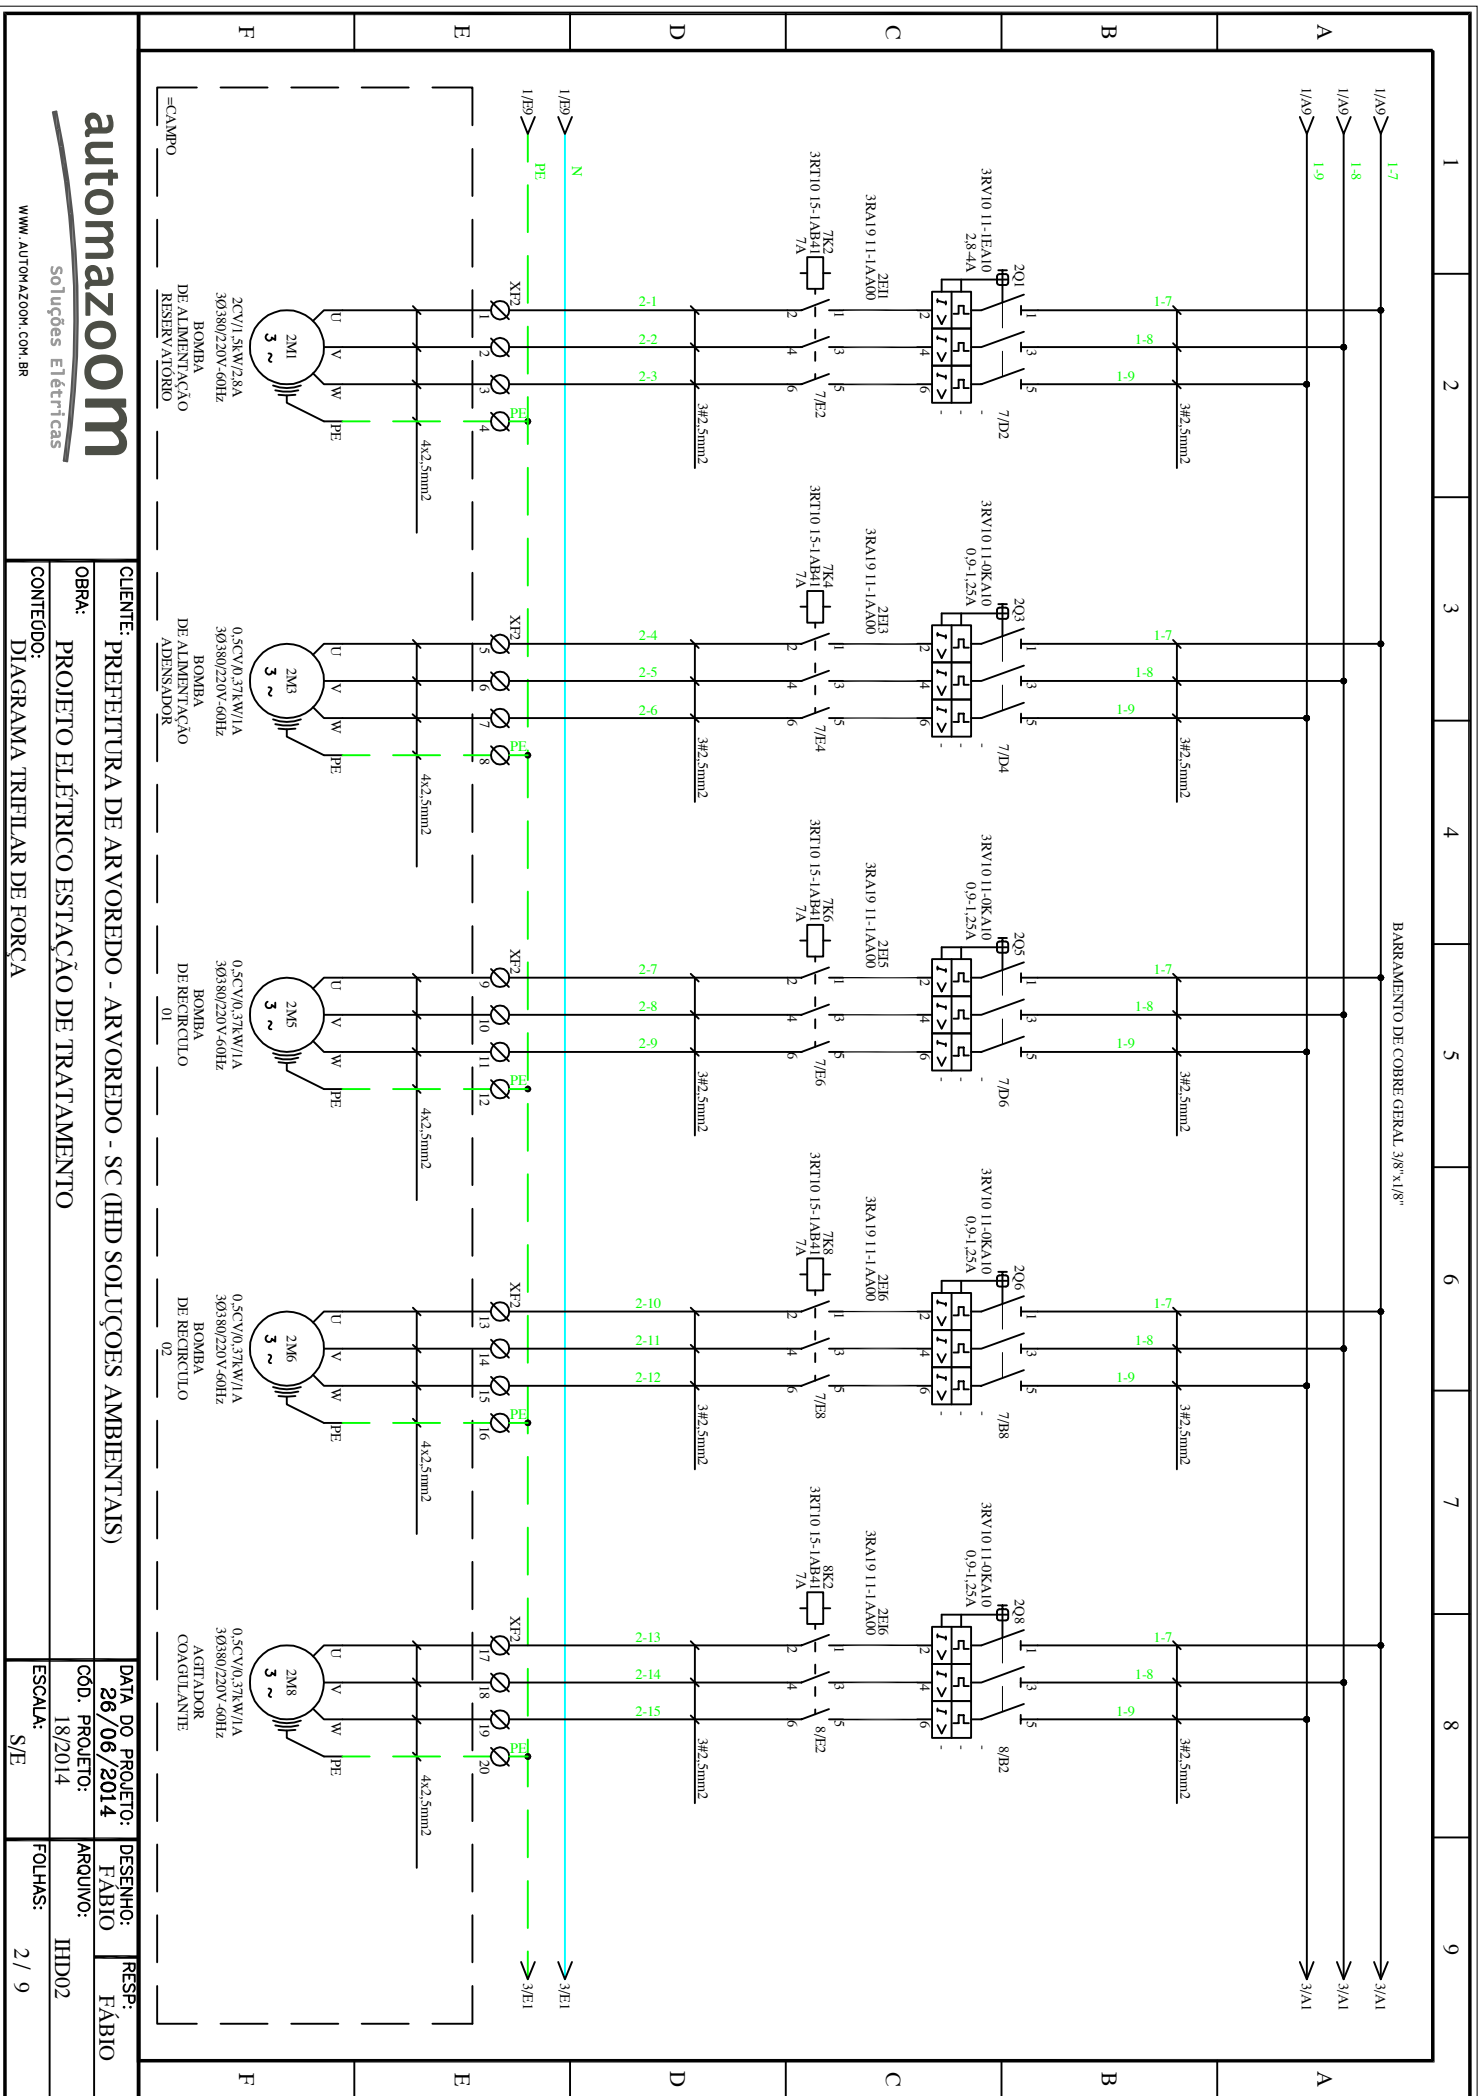

automazoom

Soluções Elétricas

WWW.AUTOMAZOOM.COM.BR

CLIENTE: PREFEITURA DE ARVOREDO - ARVOREDO - SC (IHD SOLUÇÕES AMBIENTAIS)

OBRA:

PROJETO ELÉTRICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

CONTEÚDO:

DIAGRAMA TRIFILAR DE FORÇA

DATA DO PROJETO: 26/06/2014

COD. PROJETO: 18/2014

ESCALA: S/E

DESENHO: FÁBIO

ARQUIVO: IHD02

FOLHAS: 2 / 9

RESP: FÁBIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

ESPAÇO RESERVADO PARA FUTURAS AMPLIAÇÕES

automazoom

Soluções Elétricas


WWW.AUTOMAZOOM.COM.BR


CLIENTE: PREFEITURA DE ARVOREDO - ARVOREDO - SC (IHD SOLUÇÕES AMBIENTAIS)

OBRA: PROJETO ELÉTRICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

CONTEÚDO: FOLHA RESERVA


DATA DO PROJETO:
26/06/2014CÓD. PROJETO:
18/2014ESCALA:
S/EDESENHO:
FÁBIOARQUIVO:
IHD02FOLHAS:
5 / 9RESP:
FÁBIO

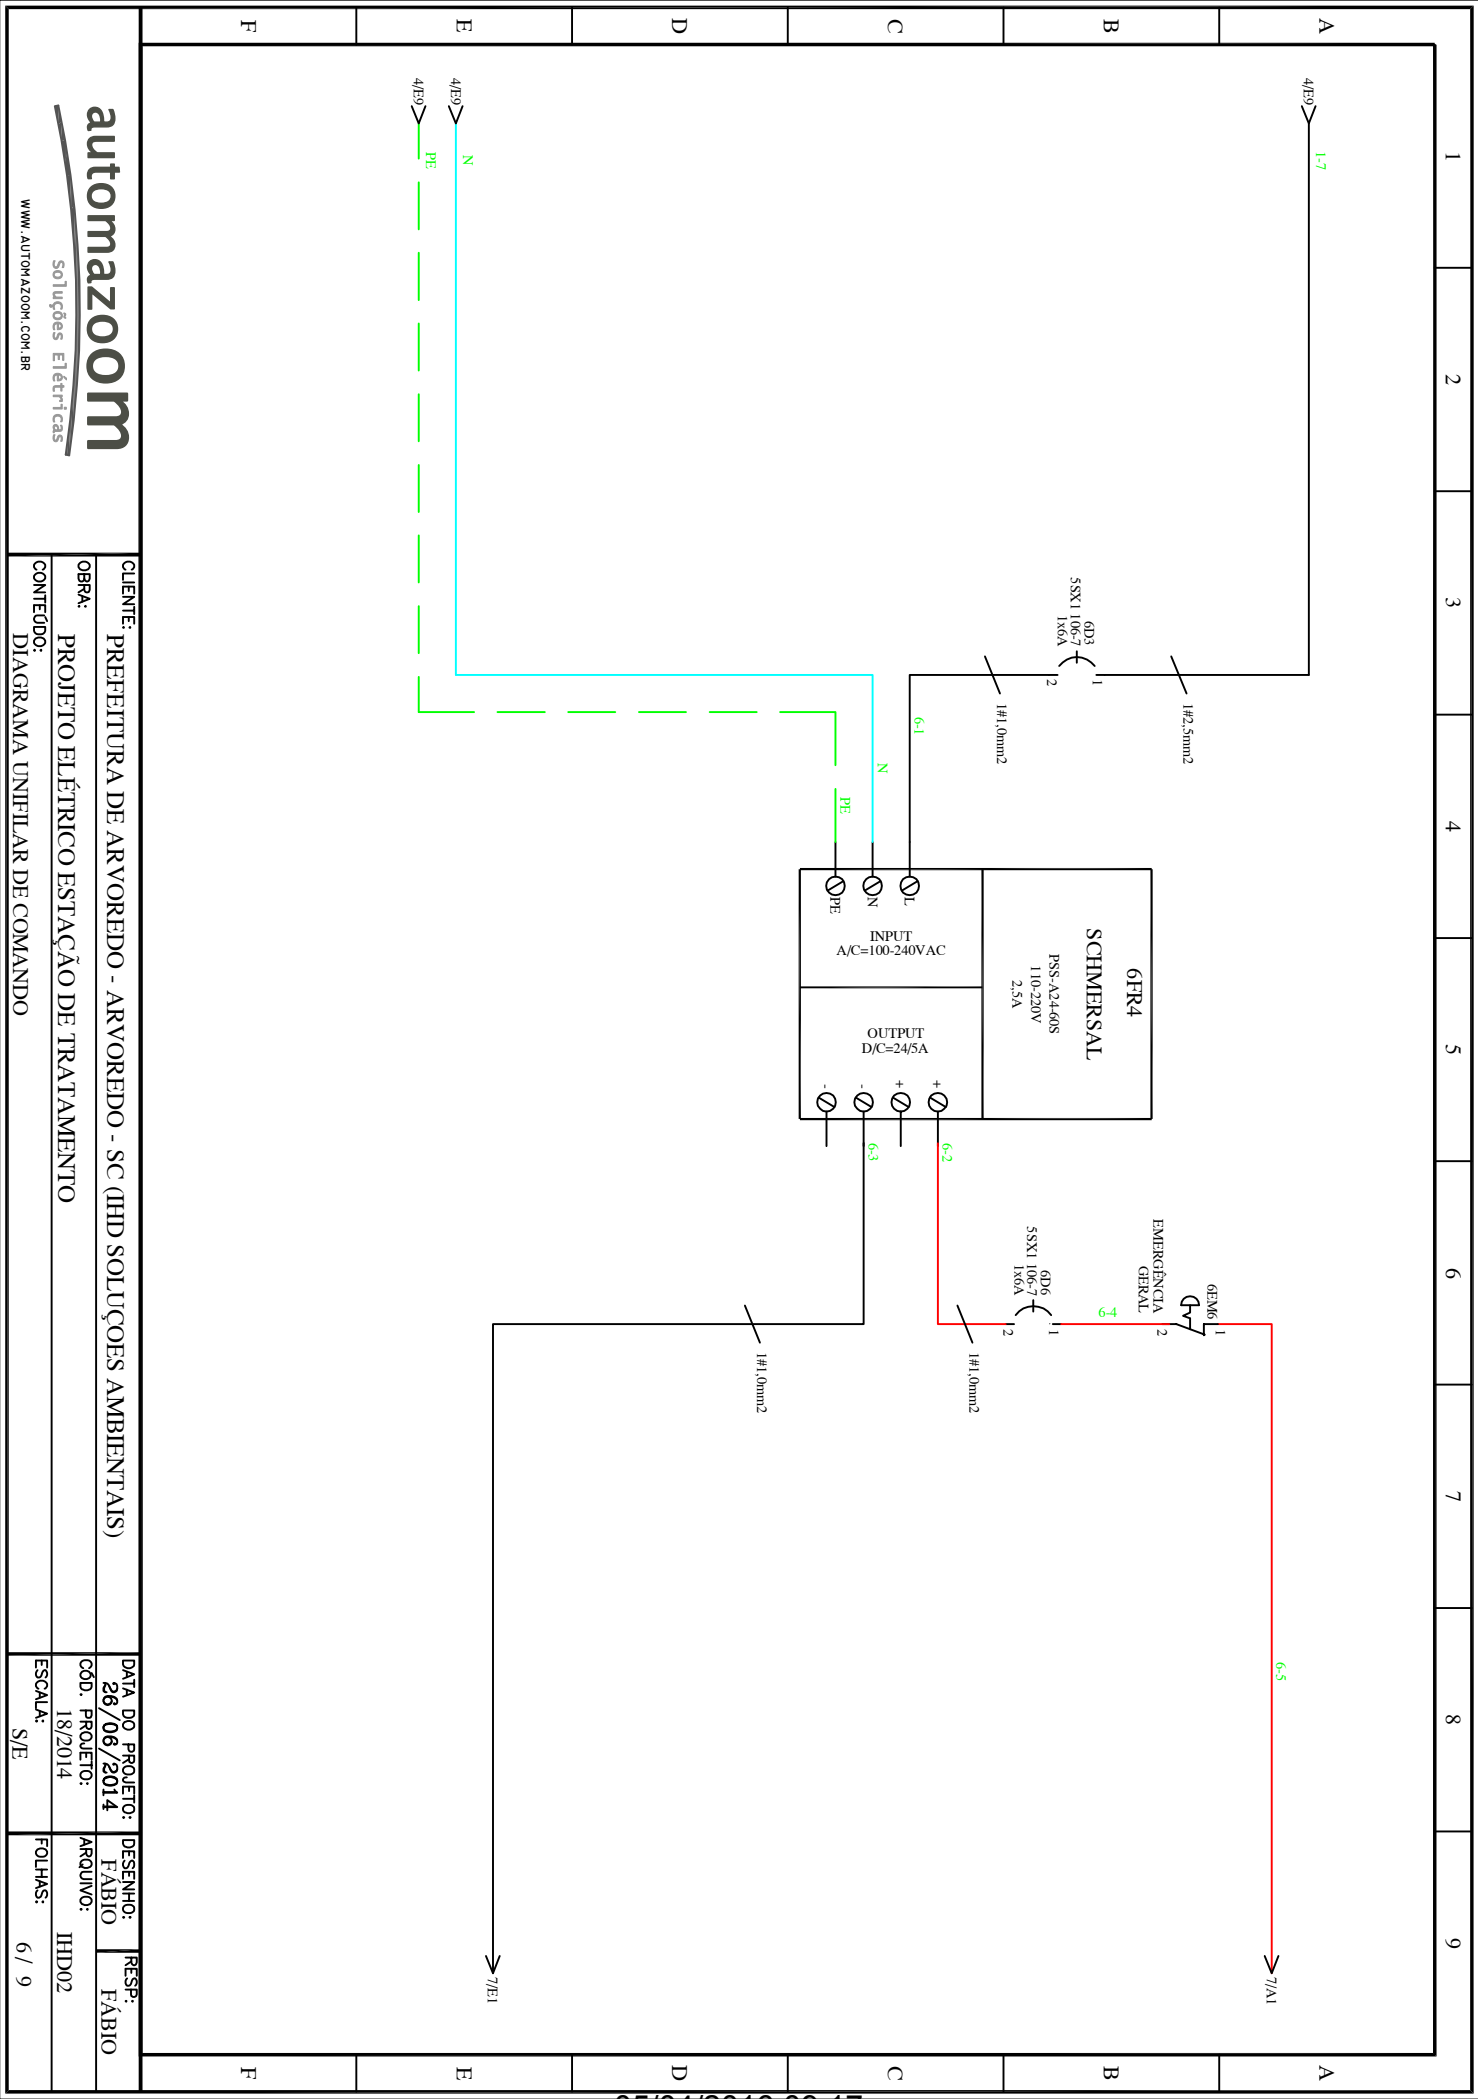


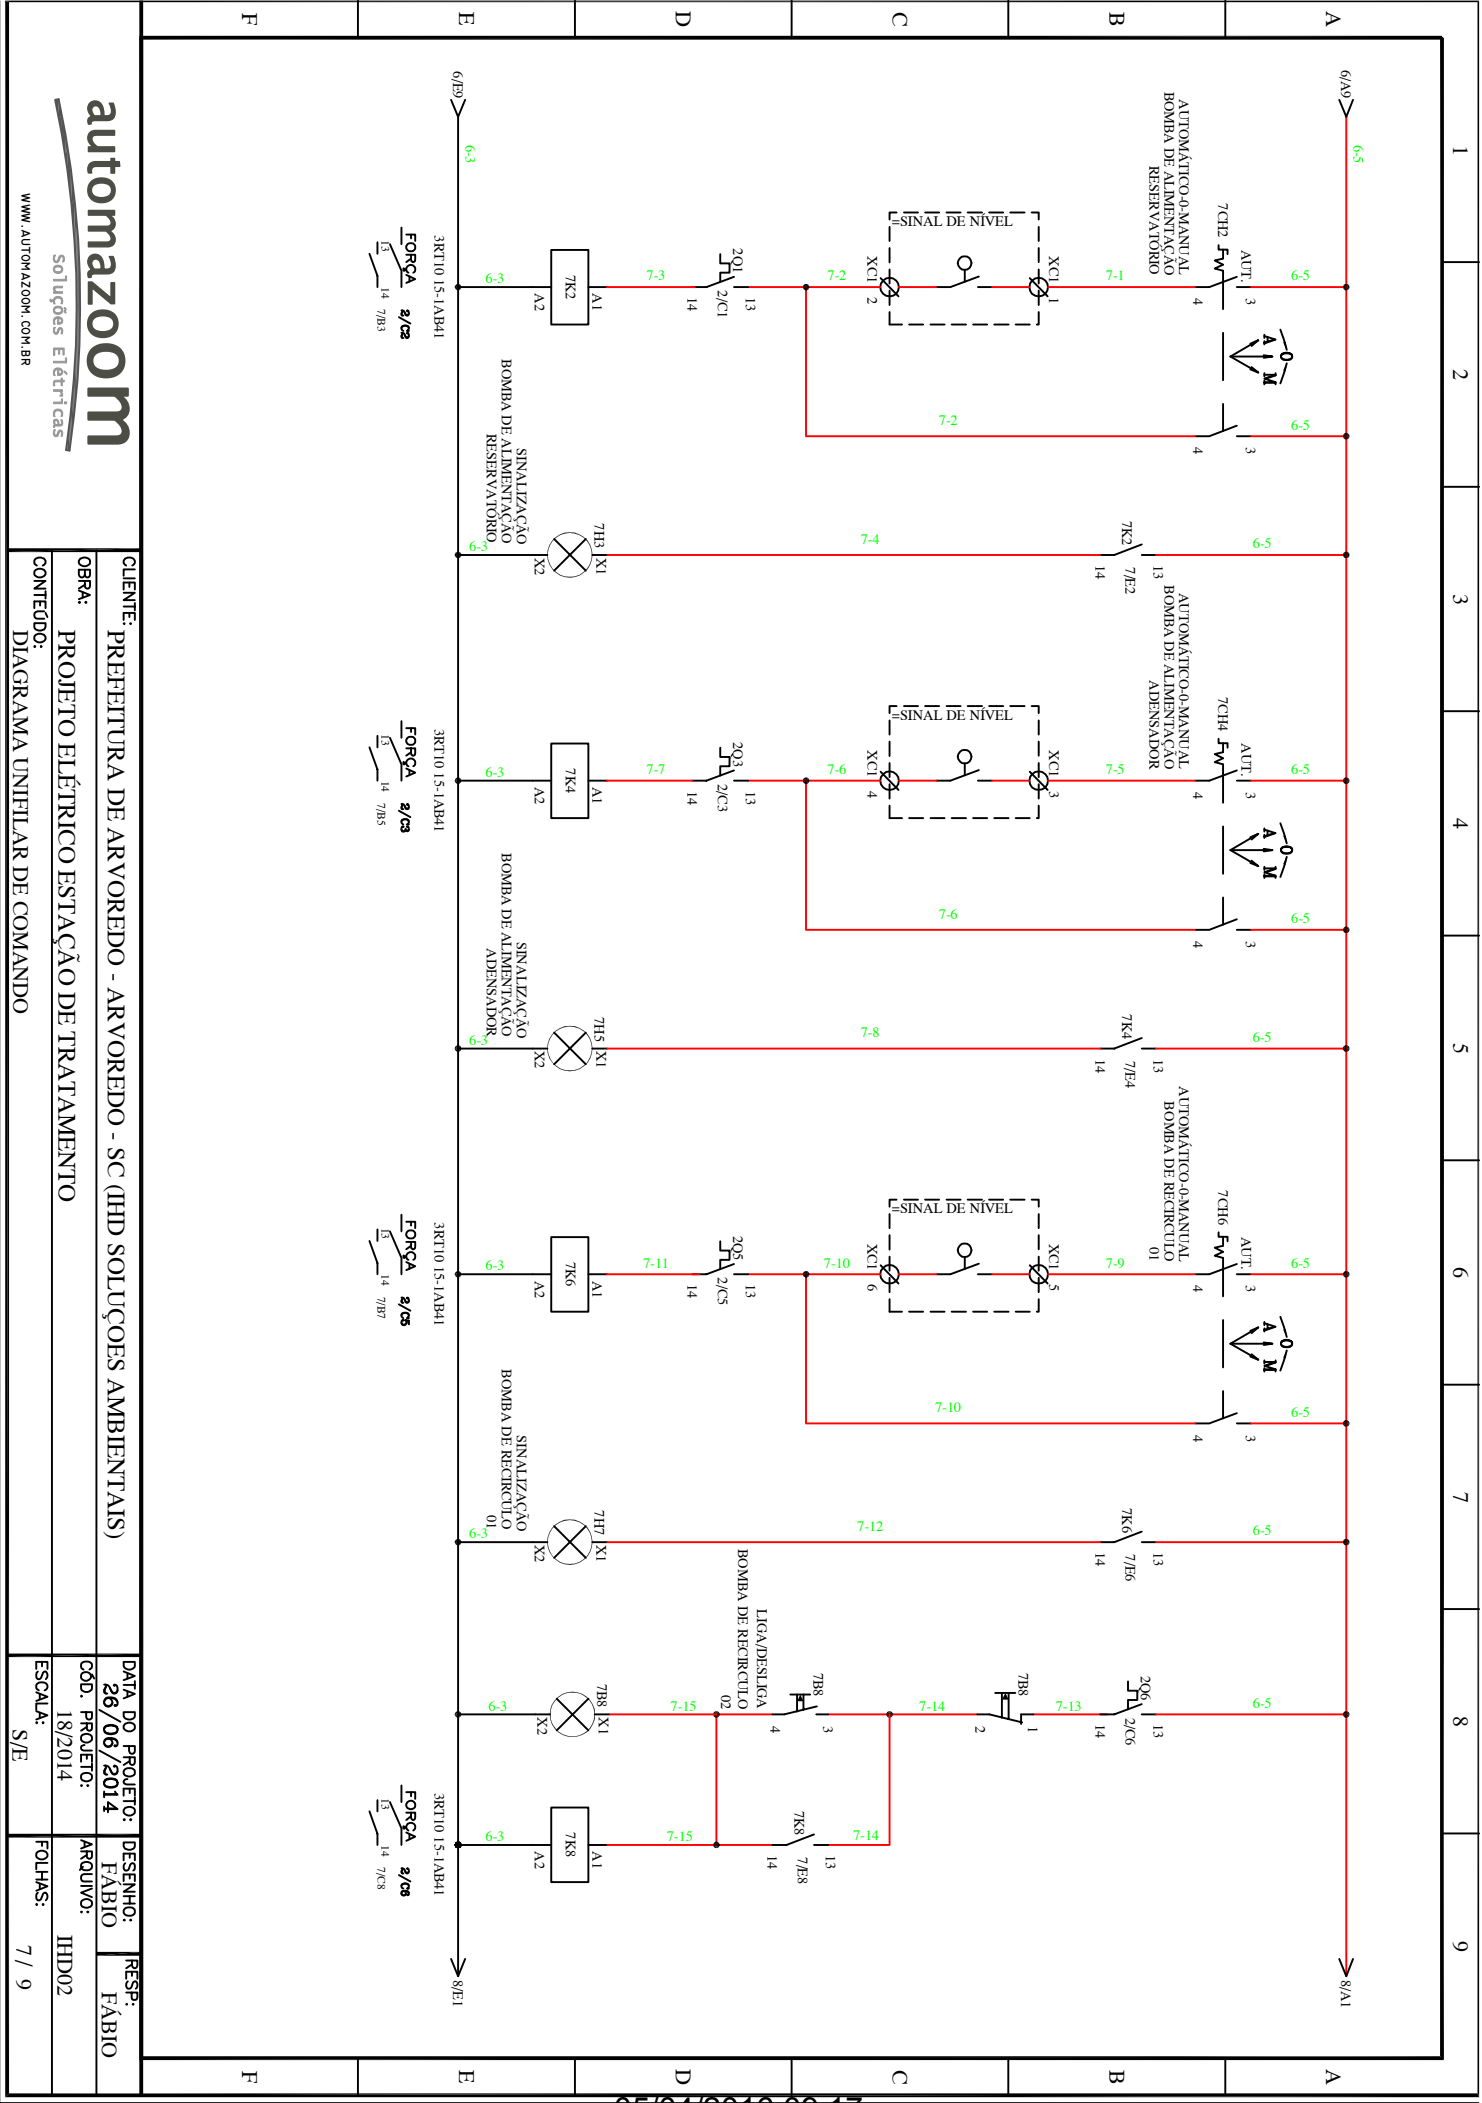


1 2 3 4 5 6 7 8 9

XF1
XF1.1
XF1.2
XF1.3
XF1.4
XF1.5
XF1



XF2
XF2.1
XF2.2
XF2.3
XF2.4
XF2.5
XF2.6
XF2.7
XF2.8
XF2.9
XF2.10
XF2.11
XF2.12
XF2.13
XF2.14
XF2.15
XF2.16
XF2.17
XF2.18
XF2.19
XF2.20
XF2.21
XF2.22
XF2.23
XF2.24
XF2.25
XF2.26
XF2.27
XF2.28
XF2

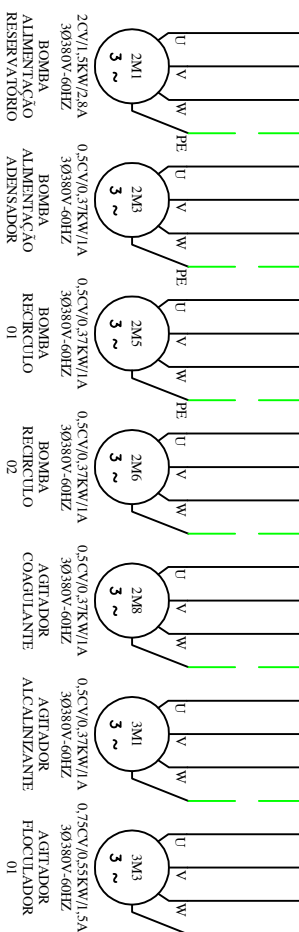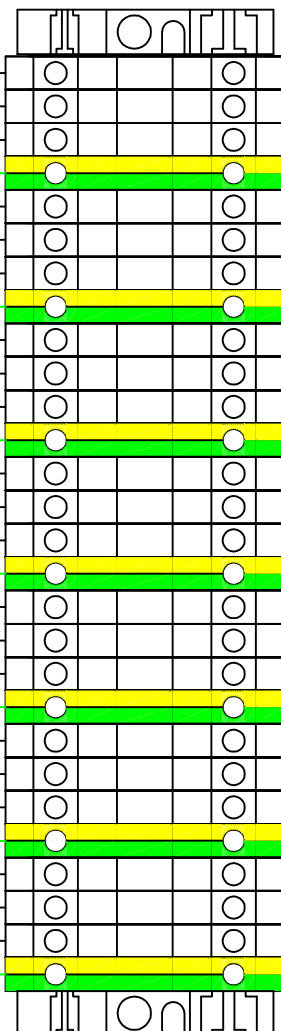

A B C D E F

A B C D E F

05/04/2016 09:17

automazoom

Soluções Elétricas



WWW.AUTOMAZOOM.COM.BR

CLIENTE: PREFEITURA DE ARVOREDO - ARVOREDO - SC (IHD SOLUÇÕES AMBIENTAIS)

OBRA: PROJETO ELÉTRICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
CONTEÚDO: RÉGUA DE BORNES

DATA DO PROJETO: 26/06/2014
COD. PROJETO: 18/2014
DESENHO: FÁBIO
ARQUIVO: IHD02
RESP: FÁBIO

ESCALA: S/E
FOLHAS: 1 / 2

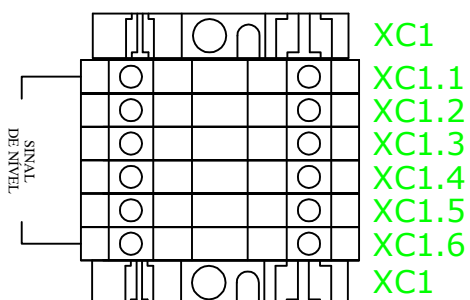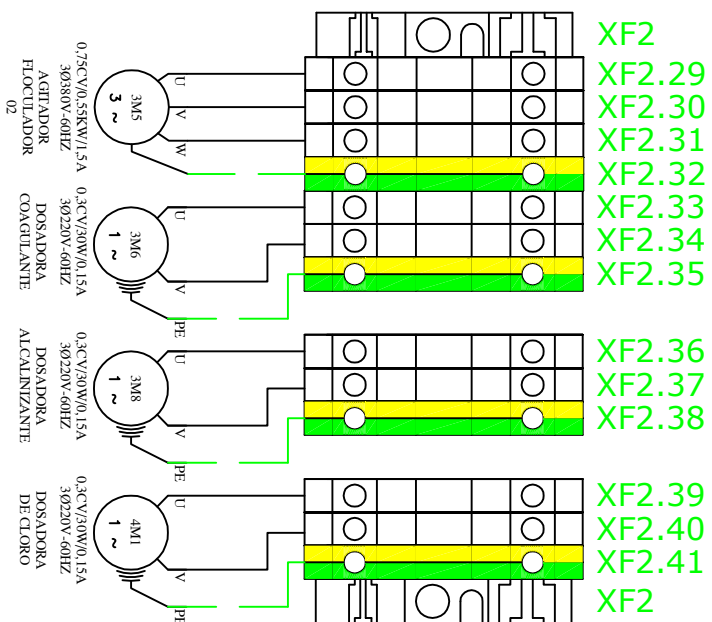

ATENÇÃO!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS

FABRICAÇÃO	TRANSPORTE/INSTALAÇÃO	OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO
MONTAGEM CONFORME NORMAS ABNT EM VIGOR. APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME RESPECTIVAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. OS DISJUNTORES DE MAIOR PORTE, E OS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, COMO INVERSORES E SOFTSTARTS, QUANDO HOVEREM DEVERÃO TER SUAS CARÇAÇAS LIGADAS À BARRA DE TERRA.	ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER MANUSEADO E TRANSPORTADO COM O MÁXIMO CUIDADO, EVITANDO-SE QUEDAS, UMIDADE E TEMPERATURAS ELEVADAS. CASO CONTRÁRIO O EQUIPAMENTO PODERÁ SOFRER DANOS. APÓS O MANUSEIO DE TRANSPORTE E ANTES DA ENERGIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VERIFIQUE OS PONTOS DE CONEXÕES ELÉTRICAS E FIXAÇÕES MECÂNICAS, DEVENDO ESTES SEREM REAPERTADOS.	ESTE É UM EQUIP. DE CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHAS DE OPERAÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO PODEM CAUSAR DANOS À PESSOAS, MÁQUINAS OU PROCESSOS. É IMPRESCINDÍVEL A LETURA COMPLETA DOS PROJETOS, COM O EQUIPAMENTO DESLIGADO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL. EM CASO DE MANUTENÇÃO OU MANUSEIO, TRABALHE COM O EQUIPAMENTO DESLIGADO PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI TENSÕES LETAIS. NECESSÁRIO INSPEÇÃO PERIÓDICA DO ESTADO DOS FUSÍVEIS, CAPACITORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS, QUANDO HOVEREM.

automazoom
soluções elétricas

WWW.AUTOMAZOOM.COM.BR